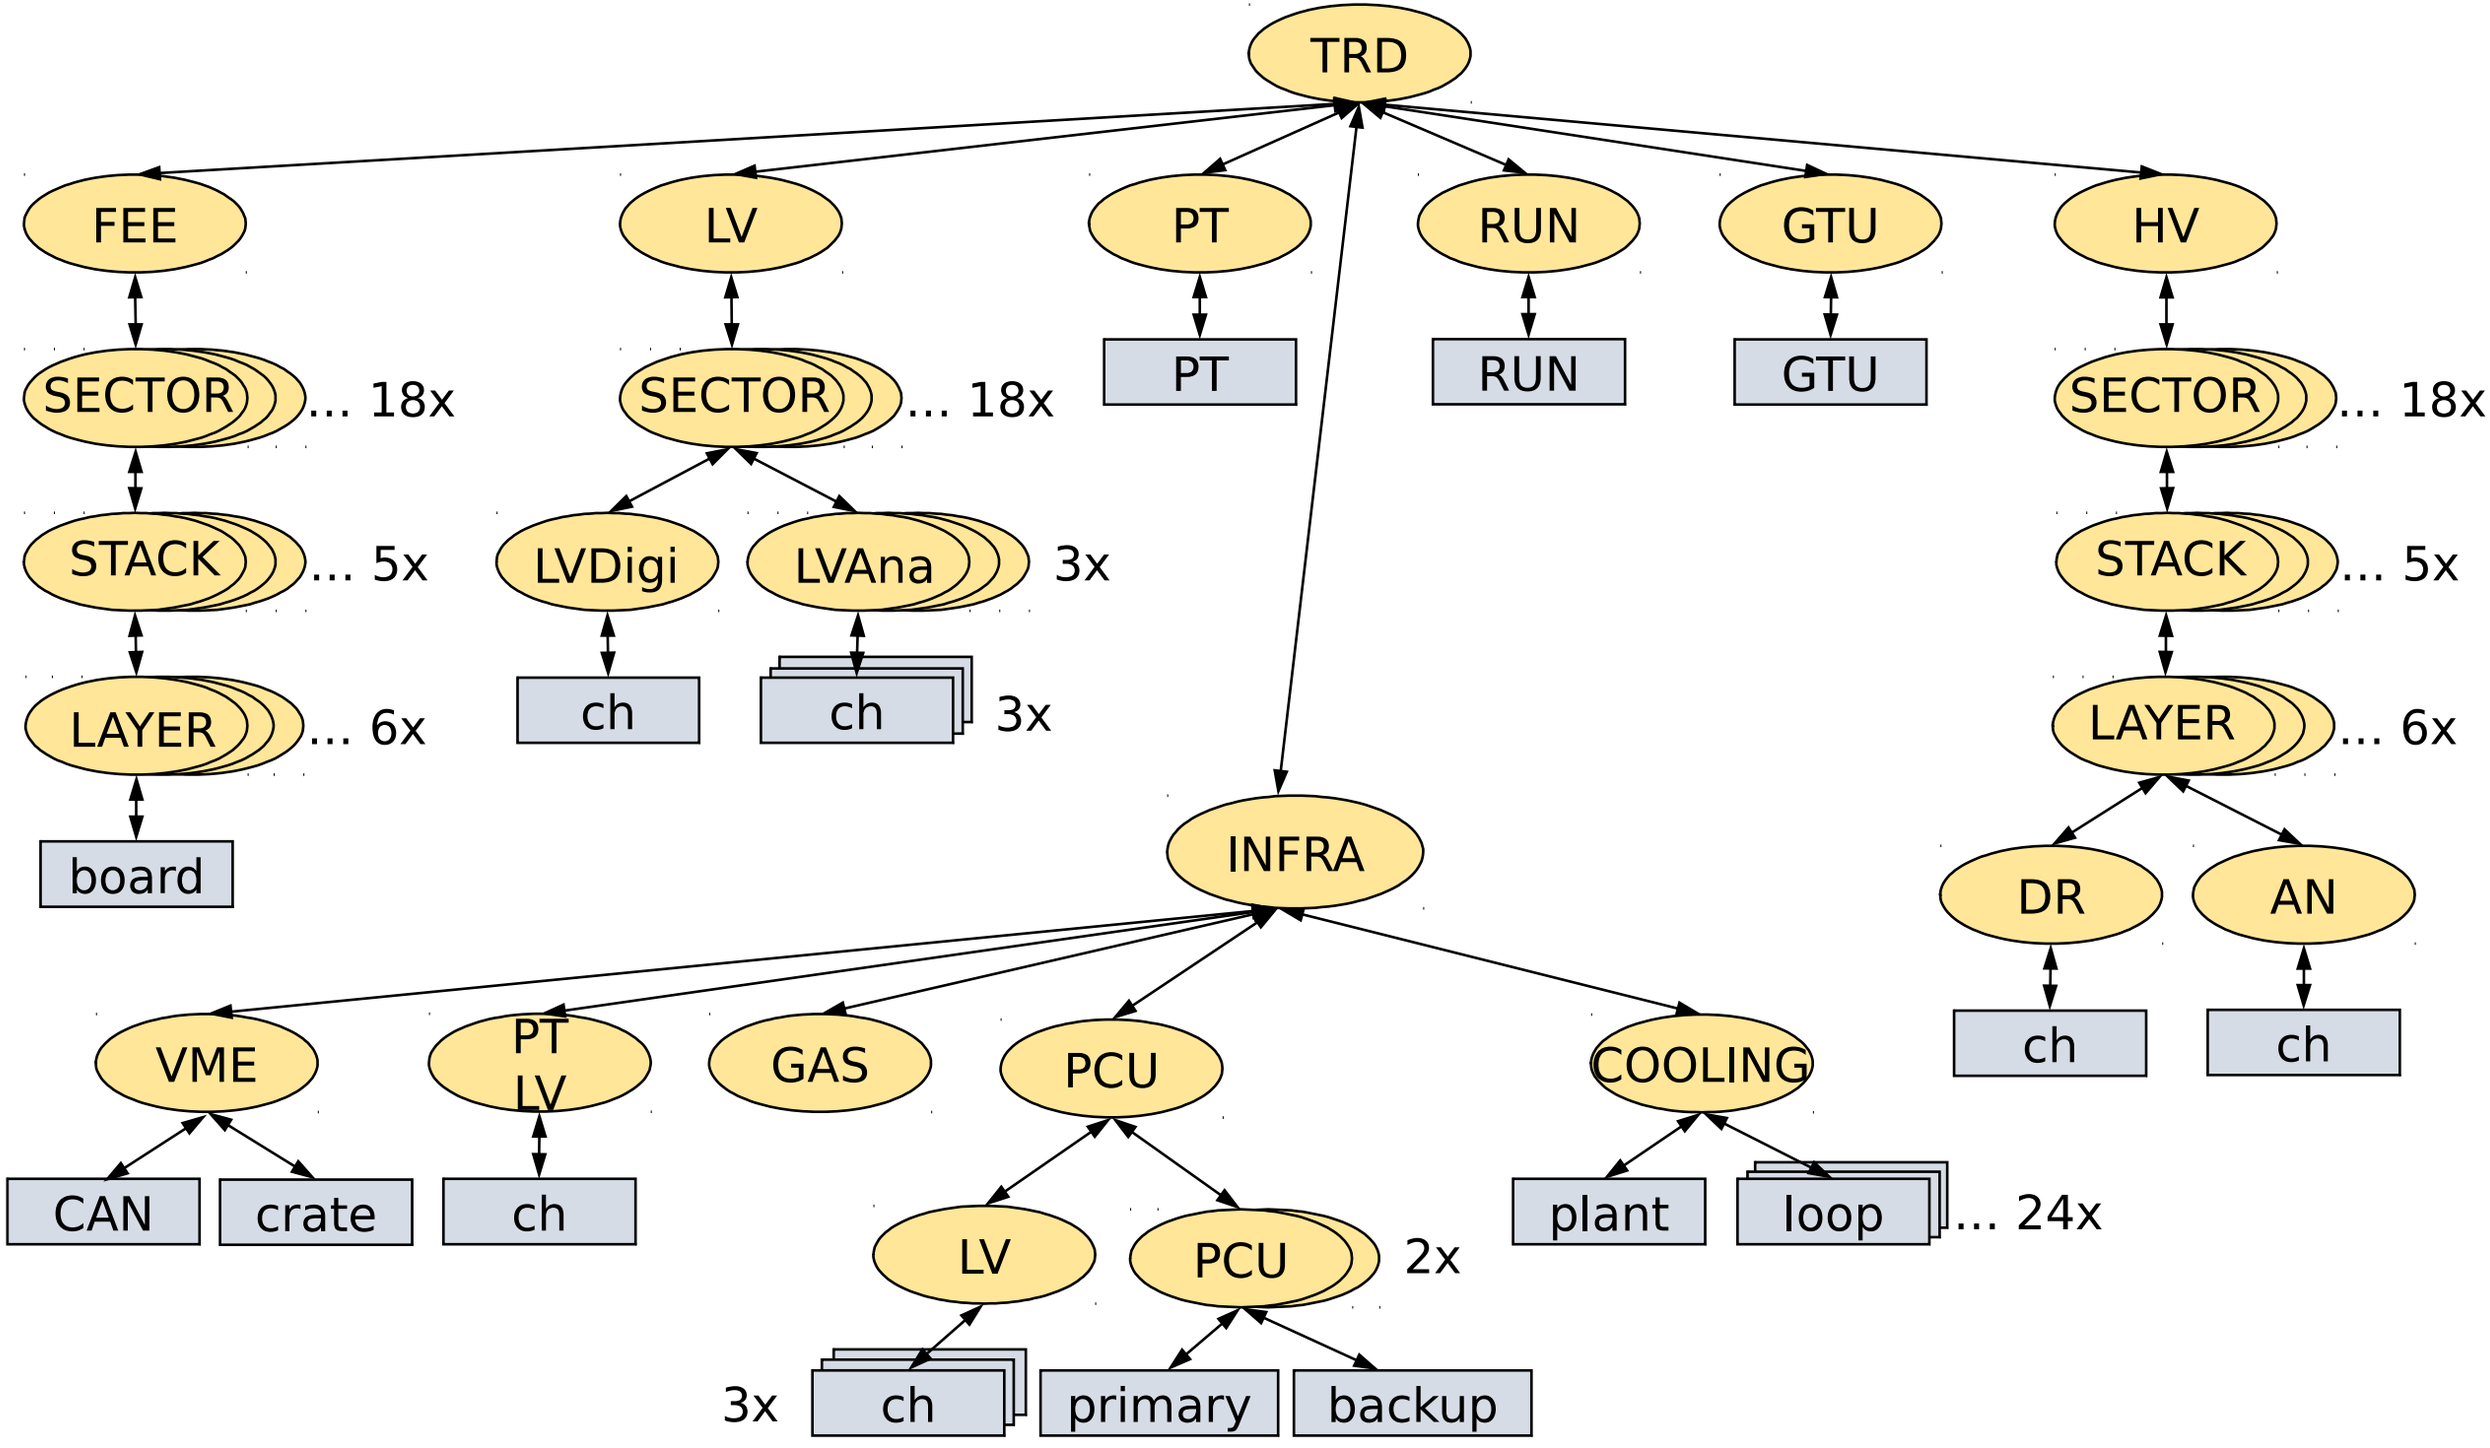
TRD
FEE
SECTOR
... 18x
STACK
... 5x
LAYER
... 6x
board
LV
SECTOR
... 18x
LVDigi
LVAna
3x
ch
ch
3x
PT
PT
RUN
RUN
GTU
GTU
HV
SECTOR
... 18x
STACK
... 5x
LAYER
... 6x
DR
AN
ch
ch
INFRA
VME
CAN
crate
PT
LV
ch
GAS
PCU
LV
3x
ch
PCU
2x
primary
backup
COOLING
plant
loop
... 24x